


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				

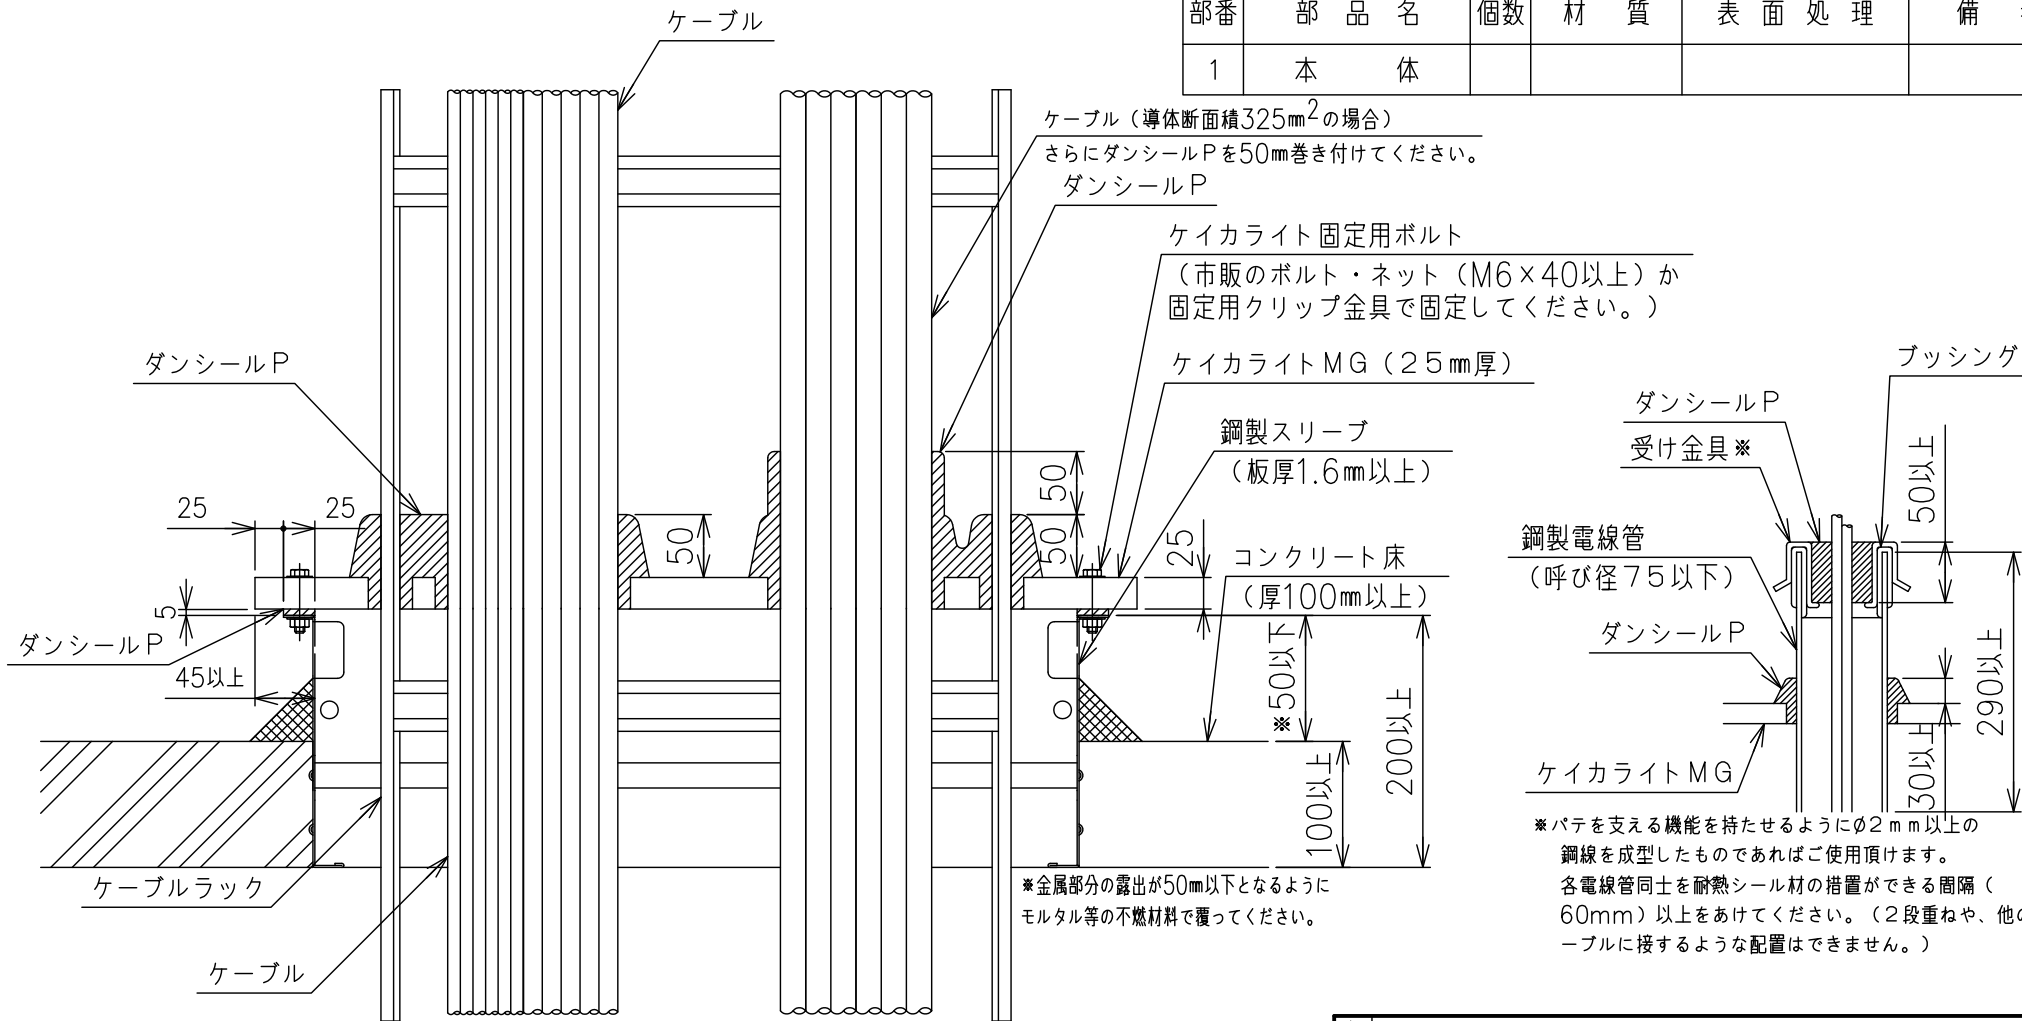

*金属部分の露出が50mm以下となるようにモルタル等の不燃材料で覆ってください。

*パテを支える機能を持たせるようにφ2mm以上の鋼線を成型したものであればご使用頂けます。各電線管同士を耐熱シール材の措置ができる間隔(60mm)以上をあけてください。(2段重ねや、他のケーブルに接するような配置はできません。)

品番	適合開口サイズ	品番	適合開口サイズ
TAFMG3020	300×200	TAFMG8020	800×200
TAFMG4020	400×200	TAFMG9020	900×200
TAFMG5020	500×200	TAFMG10020	1000×200
TAFMG6020	600×200	TAFMG11020	1100×200
TAFMG7020	700×200	TAFMG12020	1200×200

国土交通大臣認定番号
PS060FL-0223
適用開口面積：0.6㎡以下
ケーブル占積率：15%以下

名称 品番 図番	タフロックイチジカンMG 床スリーブ貫通部防火措置				
	TAFMG□				
訂正	K8-0275	訂正	△	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法